

MEMO : ressources d'infos viticoles 2026

CONTRÔLES 2026

- [Liste des documents à préparer par les viticulteurs contrôlés \(CoBrA, 2025-à actualiser\)](#)
- [Page VITplus «contrôles»](#)

PER

- [PER en viticulture 2026 \(VITISWISS, 2026\)](#)
- [SVBN : exigences \(agrinatur.ch\)](#)
- [Bilan de fumure vide](#)
- [Journal d'exploitation 2026](#)

PROTECTION DES EAUX

13 points de contrôle (places phyto/carburant)

- [Liste des éléments à contrôler \(KVU, 2021\)](#)
- [Récapitulatif «destination des eaux selon usage» \(DGE + Proconseil, 2025\)](#)
- [Manuel de contrôle avec photos \(KVU, 2022\)](#)
- [Recommandations intercantionales aire de remplissage et lavage \(KVU, 2020\)](#)
- [Protection des eaux – suis-je bien préparé \(Brochure Agridea, 2019\)](#)
- [Page Prométerre ressources d'infos](#)
- [Arbre de décision complet pour construction de places \(Proconseil\)](#)

PHYTOS

- [Index en ligne OSAV](#)
- [Index phyto viti \(Agroscope, 2026\)](#)
- [Liste phytos imprimable avec distances selon points «dérive» \(Proconseil, 2026\)](#)
- [Liste phytos Excel avec sélection possible et distances selon points «dérive» \(Proconseil, 2026\)](#)
- [Carte des Périmètres Flavescence dorée 2026 à traitement\(s\) insecticide obligatoire\(s\)](#)

CERTIFICAT VITISWISS

- [Charte VITISWISS 2026](#)
- [Prérequis et mesures VITICULTURE](#)
- [Prérequis et mesures ENTREPRISE](#)
- [Prérequis et mesures CAVE](#)
- [Site VITISWISS – documents techniques](#)

VIN SUISSE DURABLE

- [Brochure cahier des charges \(04/2026\)](#)
- [Formulaire xls détails mesures \(05/2026\)](#)
- [Site web PRO](#)

Dérive et Ruissellement

- [Limiter D et R en viticulture \(Brochure Agridea, 2021\)](#)
- [Page Agripedia avec mesures à jour pour cultures verticales et cultures pérennes](#)
- [Schéma décision DERIVE \(Proconseil, 2025\)](#)
- [Schéma décision RUISSELLEMENT \(Proconseil, 2025\)](#)
- Tableaux à remplir [DERIVE / RUISSELLEMENT](#)
- [Buses «anti-dérive» vs «à injection d'air»](#)

Bande tampon

- [Bordures tampon-mesure, exploitation \(brochure Agridea, 2017\)](#)
- [Schémas usage Fongi/Herbi/Insec/Fumure \(Proconseil, 2025\)](#)
- [Carte fédérale Cours d'eau \(geoadmin.ch\)](#)

CONTRIBUTIONS


- [Mesures fédérales viti \(CSP 02.2024\)](#)
- Mesures cantonales
 - [Plan phyto VD – mesures viti 26](#)
 - [Plan climat VD 2026](#)

Un document produit par :

COURS D'EAU ET BANDES TAMPON



CAS GÉNÉRAL

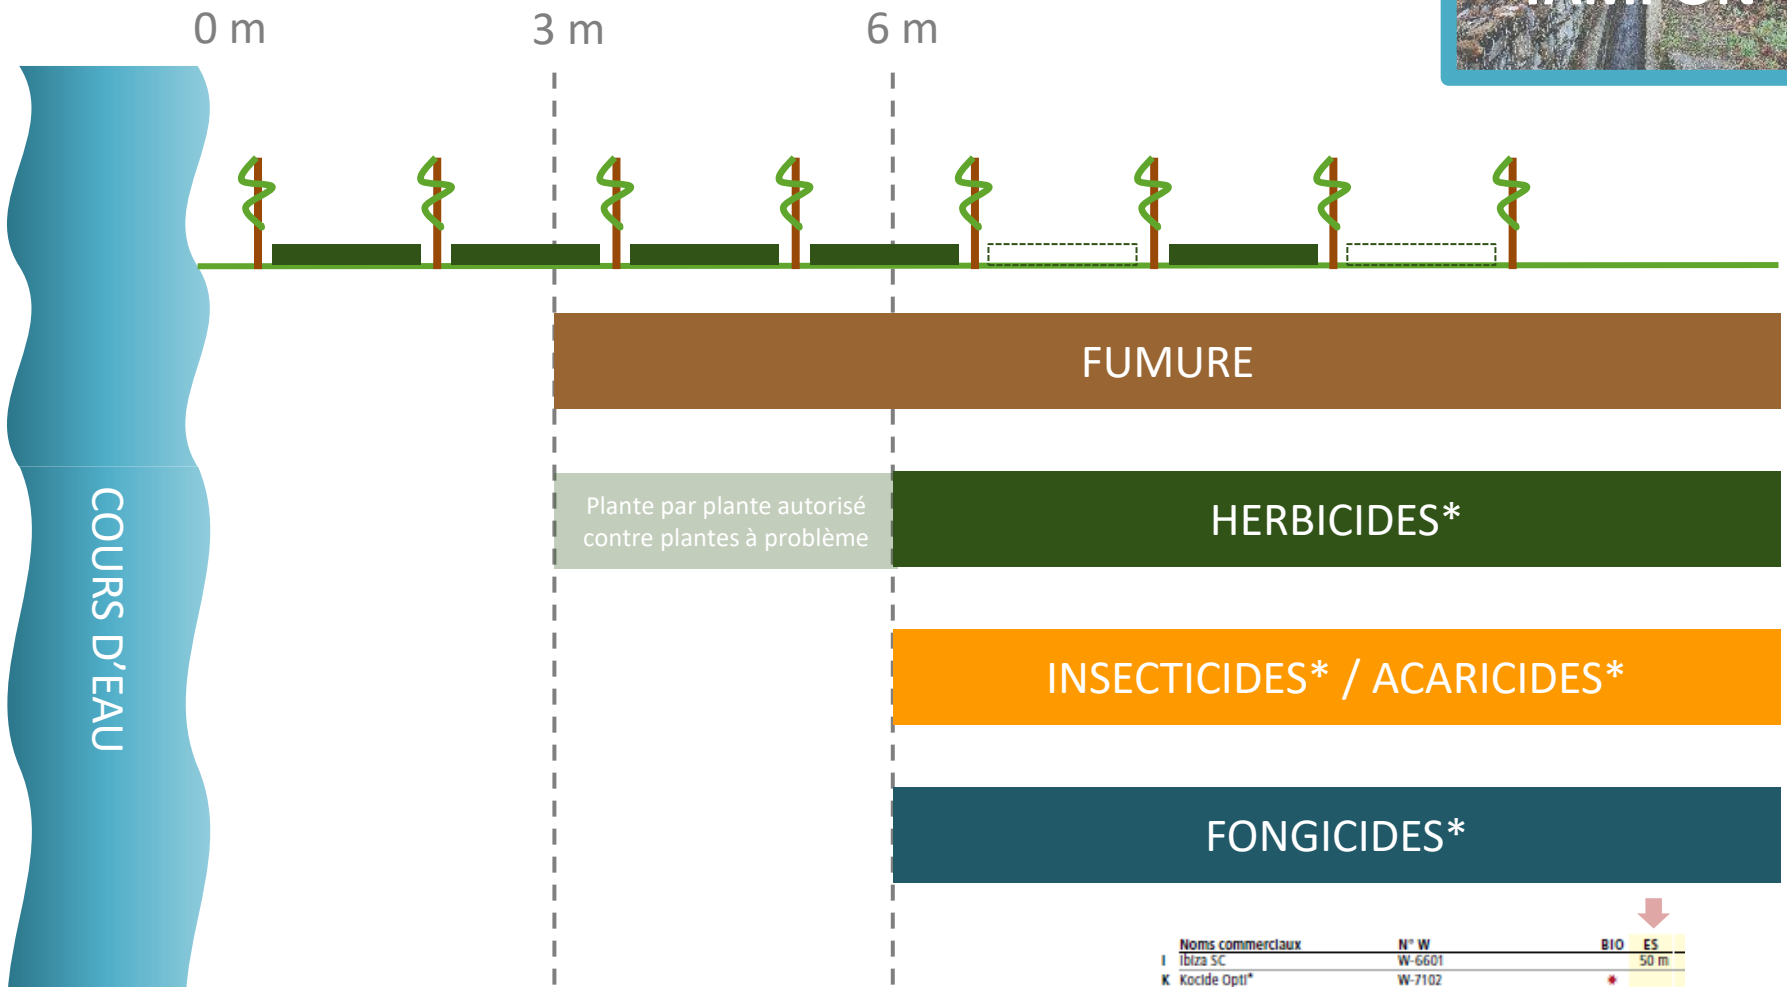


*Selon homologation, mention SPe3:

Noms commerciaux	N° W	BIO	ES
I Ibiza SC	W-6601		50 m
K Kocide Opti*	W-7102	*	
Kocide 2000*	W-7010, W-7010-1	*	
Kumulus WG	W-4458	*	
Kusabi	W-7513-1		
L Legan WG	W-7127-1		20 m
Leimay*	W-6935		20 m
Lumino*	W-7521		6 m
M Magma triple*	W-7248		6 m
Mapro	W-6782		50 m
Melody Combi*	W-6070		6 m

CAS FONGICIDES SANS MENTION SPE3


Noms commerciaux	N° W	BIO	ES
I Ibliza SC	W-6601		50 m
K Kocide Upa	W-7102	*	
K Kocide 2000*	W-7010, W-7010-1	*	
K Kumulus WG	W-4458	*	
L Legan WG	W-7127-1		20 m
L Lelmay*	W-6935		20 m
L Lumino*	W-7521		6 m
M Magma triple*	W-7248		6 m
M Mapro	W-6782		50 m
M Melody Combi*	W-6070		6 m

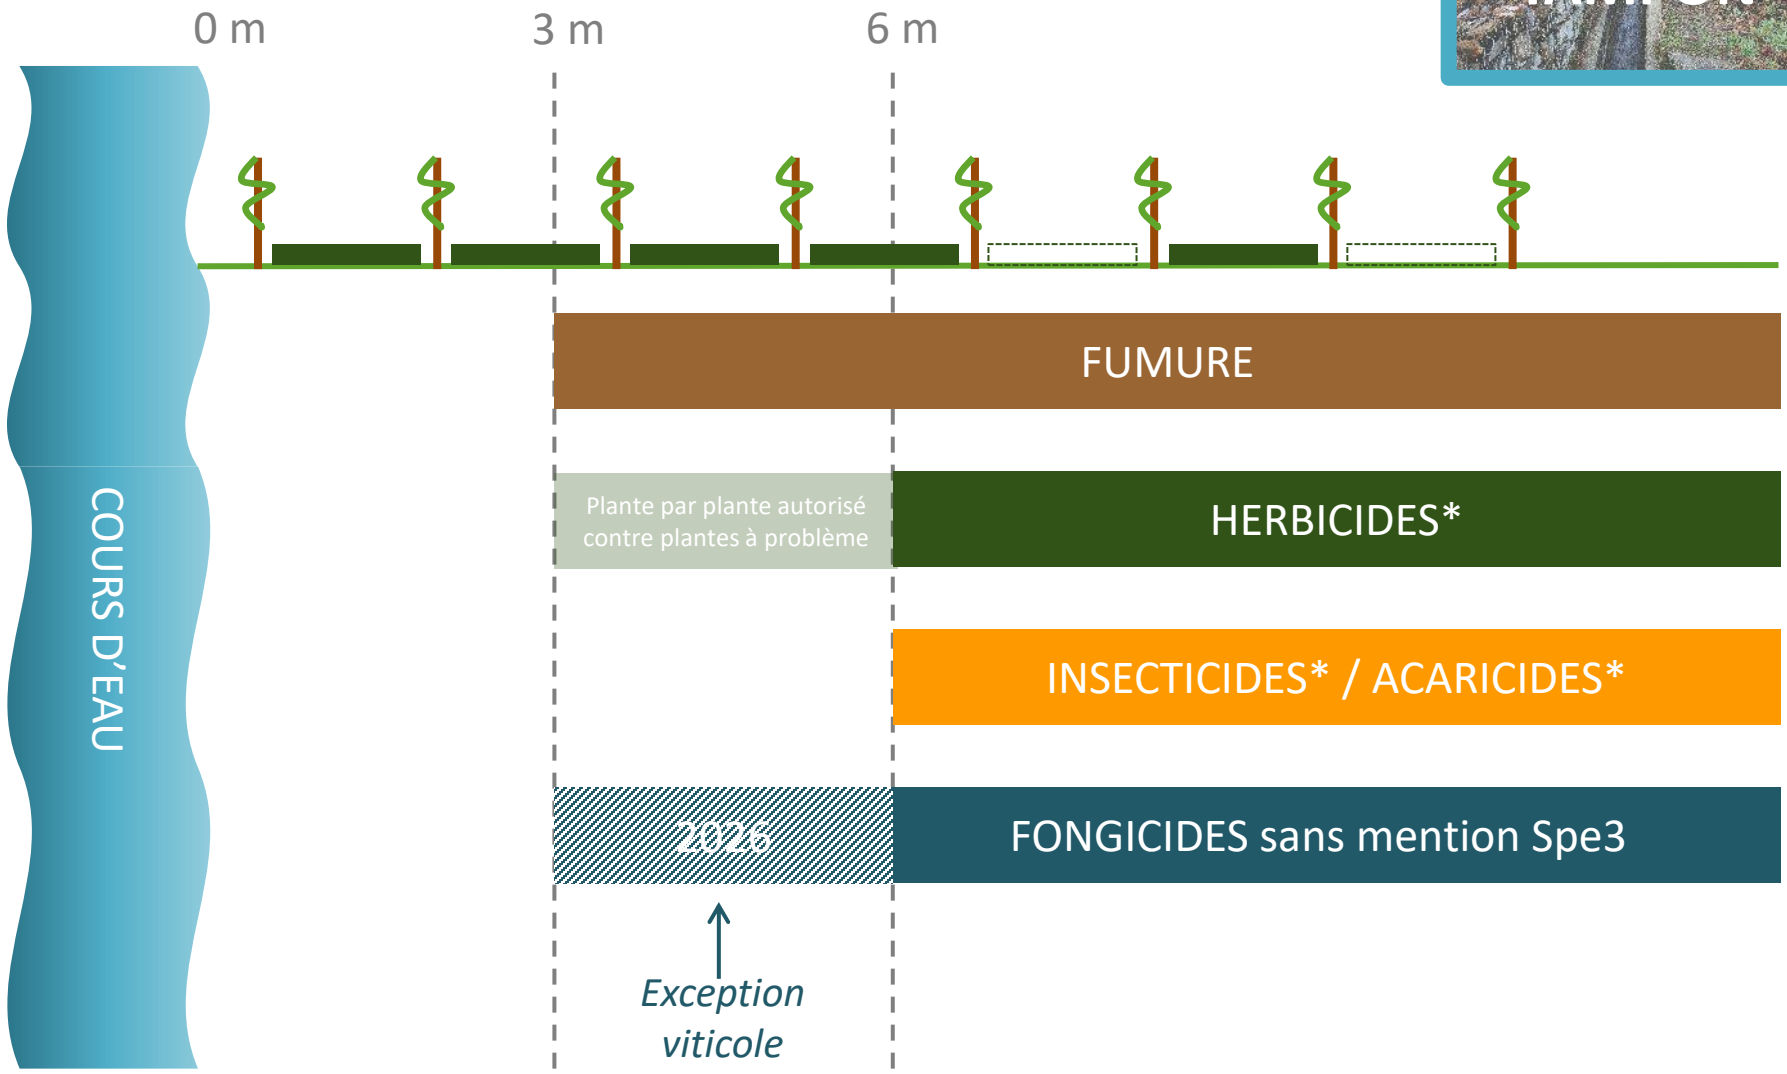

*Selon homologation, mention SPE3


CAS:

- **petits cours d'eau** qui conduisent de l'eau moins de 180 jours par an,
- les **canaux d'irrigation ou de drainage**,
- les **vignes** de moins de 25 ans **plantées** avant 2008 (**entre 1999 et 2008**)

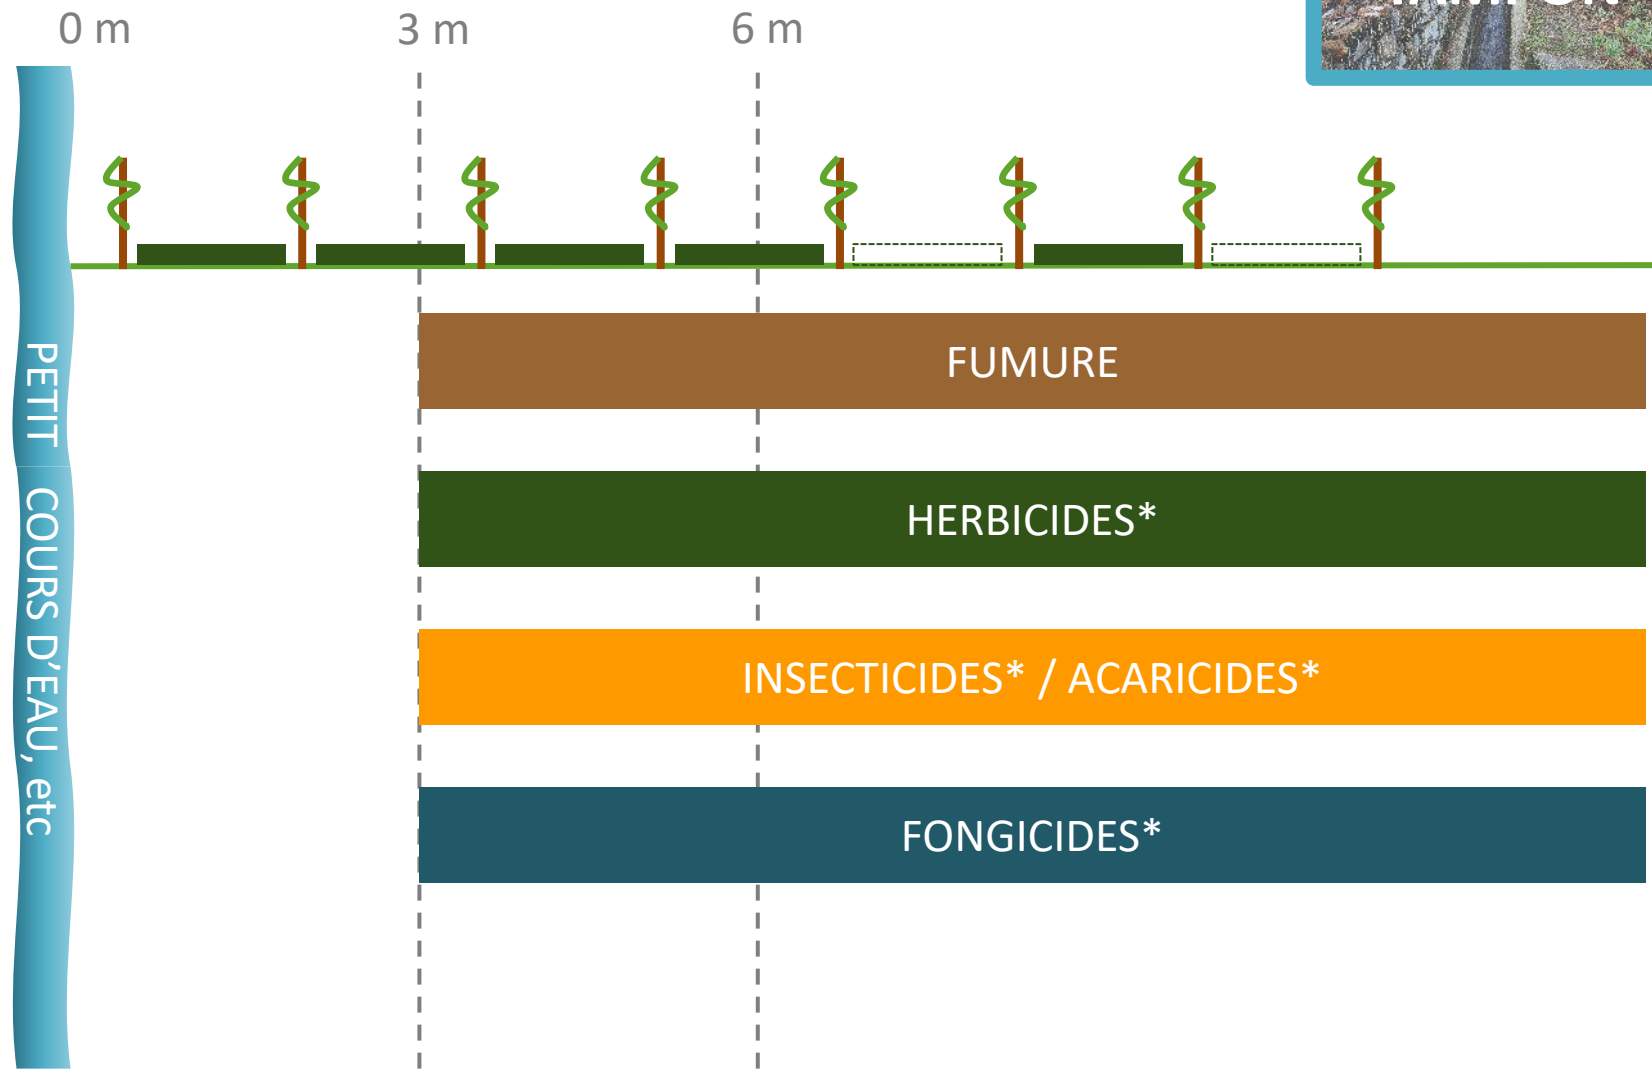




CAS: haies, berges boisées, bosquets champêtres, lisières de forêt

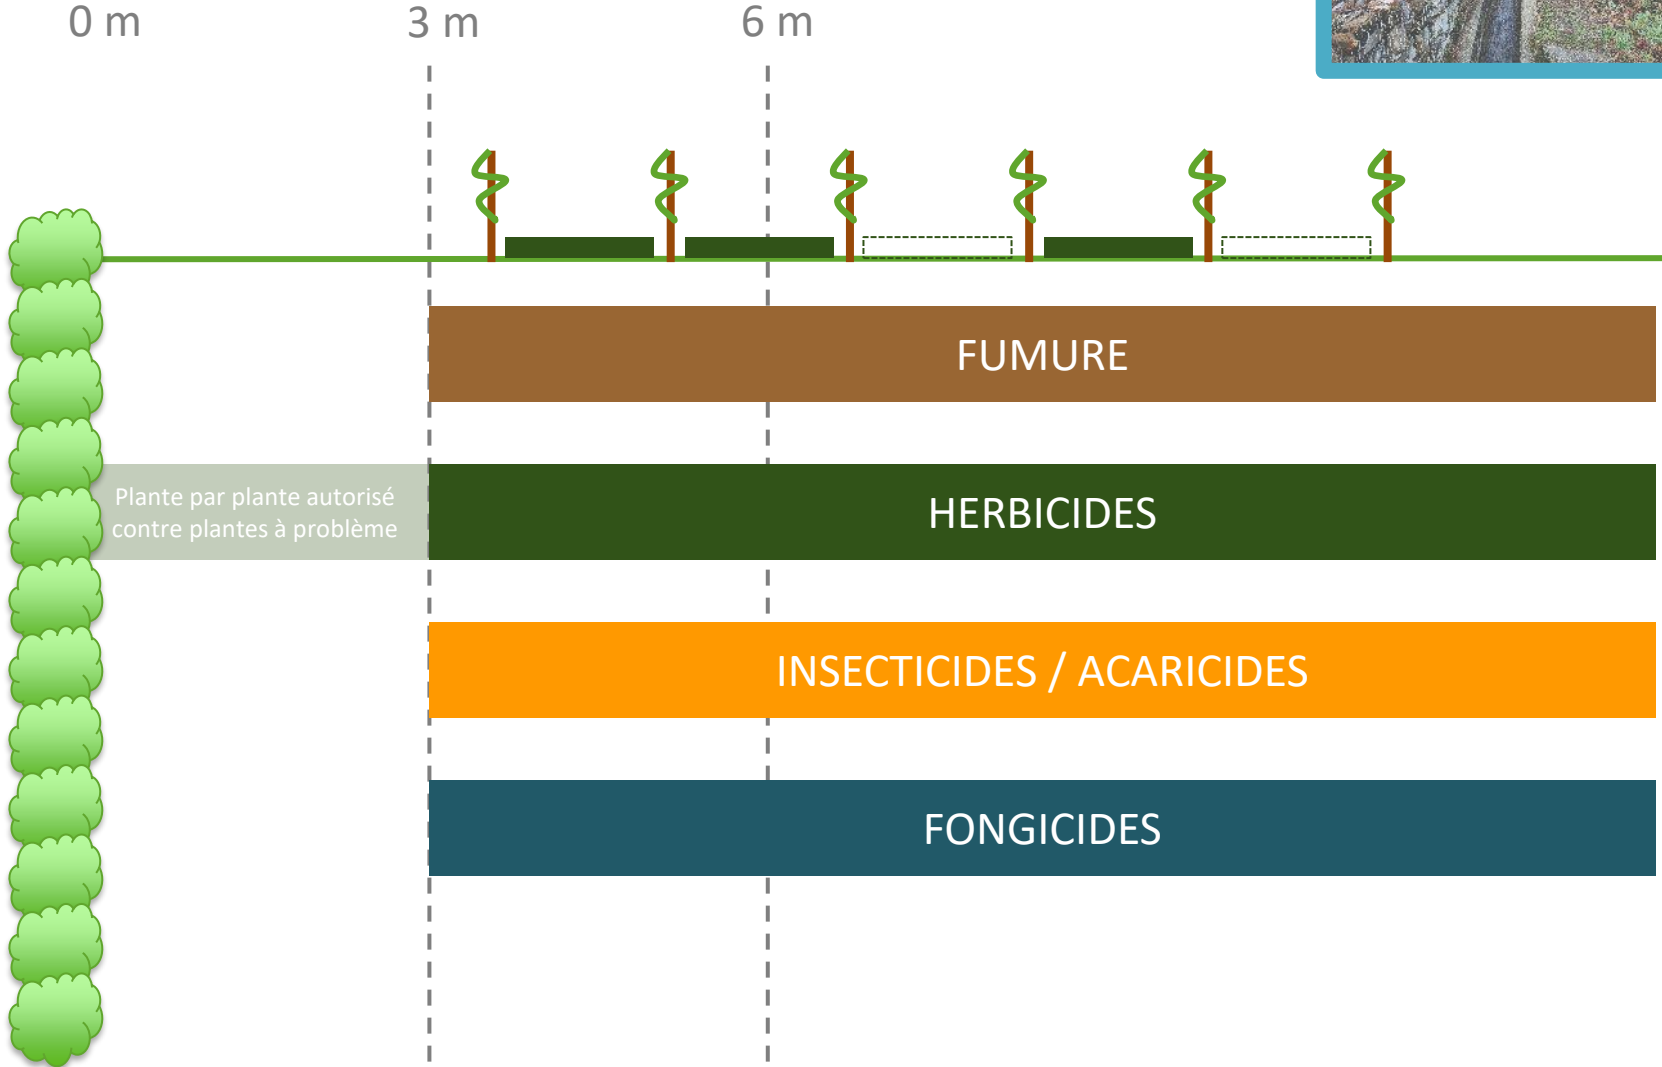

Buses


0.5 pt



Buses «anti-dérive»
avec pastille ou chambre de
décompression
*Lechler AD, Teejet DGE, Albuz AVI ou
CVI...*



Pastille de
calibrage démontable



1 pt



Buses «à injection d'air»
*Lechler IDxx, TeeJet AIXR-AIVS, Albuz
TVI*



JKI approval as
loss-reducing:
99/95/90/75/50 %



Pressure ranges
2-8-15-20 bar

DESTINATION DES EAUX SELON L'UTILISATION DE LA PLACE

(Source : DGE, Places de lavage agricoles, Résumé des exigences selon la recommandation intercantonale, adapté par Proconseil)

	Remplissage		Lavage		
	Phyto	Carburant	Phyto + machines	Phyto uniquement	Machines uniquement
					
A la parcelle traitée	NON sauf si solution mobile type bâche ou bac de rétention	NON	Phyto : OUI Machines : Uniquement débouillage sans produit de nettoyage et sans pression	OUI	Uniquement débouillage sans produit de nettoyage et sans pression
Sur une surface enherbée	NON	NON	NON	OUI 1 x/an au même emplacement, hors zones S1 et S2 et à 10 m des eaux de surface, des regards et des routes	NON
Sur une fosse à lisier étanche	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Sur une place fixe et système de traitement	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Sur une place mobile	OUI	NON	OUI	OUI	OUI
Sur une aire connectée aux eaux claires	NON	NON	NON	NON	NON
Sur une aire connectée aux eaux usées	NON	OUI en présence d'un décanteur et d'un séparateur d'hydrocarbures à fermeture automatique	NON	NON	OUI en présence d'un décanteur et d'un séparateur d'hydrocarbures avec filtre à coalescence
Station de lavage automobile	NON	NON	NON	NON	NON
Station essence	NON	OUI	NON	NON	NON